



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ที่ ผข ๕๓๙ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสภาพถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง โดยการตรวจเช็คในทุกๆเดือน จำนวน ๑๒ จุด จึงขอรายงานการตรวจสภาพถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปภาดา เอี่ยมสุดใจ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวกนกรัตน์ มณีทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธีรยุทธ สุมาตรา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

(นายทวีป อางหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขาว
อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: นิต: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0017

รพ.สต.โพธาราม

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ม.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.อ. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังปกติ

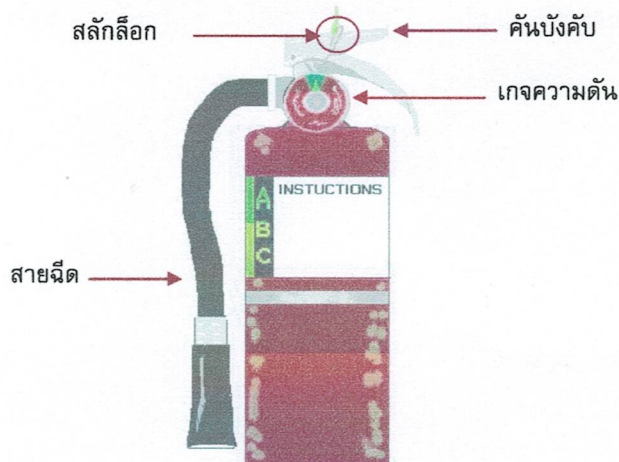

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0019

วัดระฆังโฆสิตาราม

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ม.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังปกติ

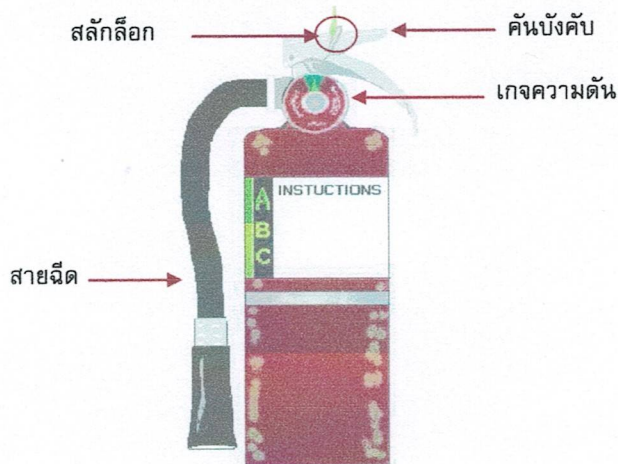

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0019

วัดหนองโพธิ์

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ม.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ธ. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังปกติ

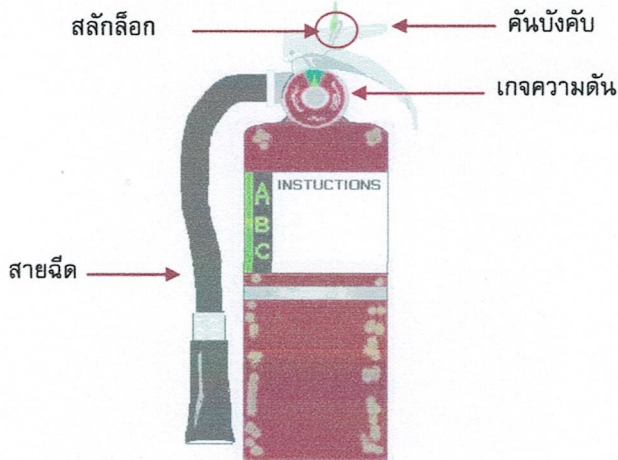

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:	ชนิด: Harotron	ขนาด: 15 ปอนด์	สถานที่ติดตั้ง:
474-64-0020			รพ.สต. ไผ่ขวาง

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table><tr><td>ผู้รายงาน</td><td></td></tr><tr><td>ตำแหน่ง</td><td></td></tr><tr><td>วันที่</td><td></td></tr></table>	ผู้รายงาน		ตำแหน่ง		วันที่	
ผู้รายงาน							
ตำแหน่ง							
วันที่							

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0021

21.6

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ม.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังปกติ

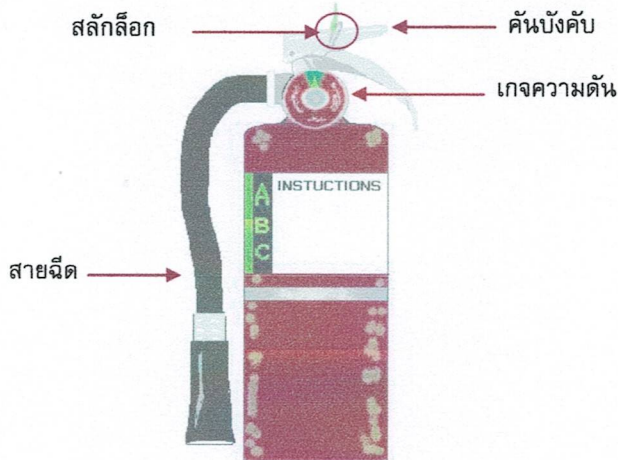

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


474-64-0022

ศูนย์อำนวยการ

๓. 12/2566

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ค 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ธ 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง

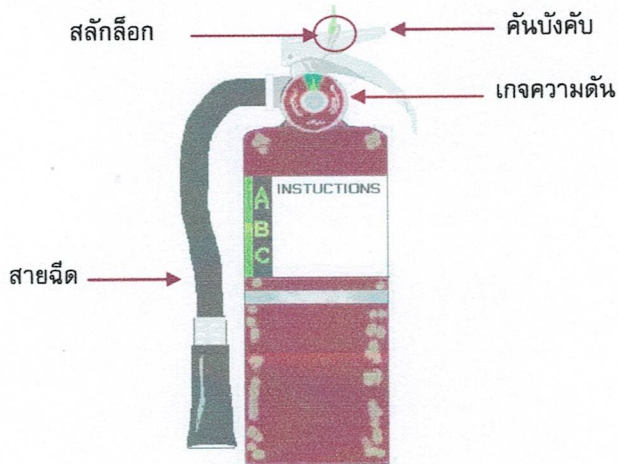

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


474-64-0023

๑๓๓.๖๒๓๖

(หน้าห้องครัว)

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ม.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ต.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 ธ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง

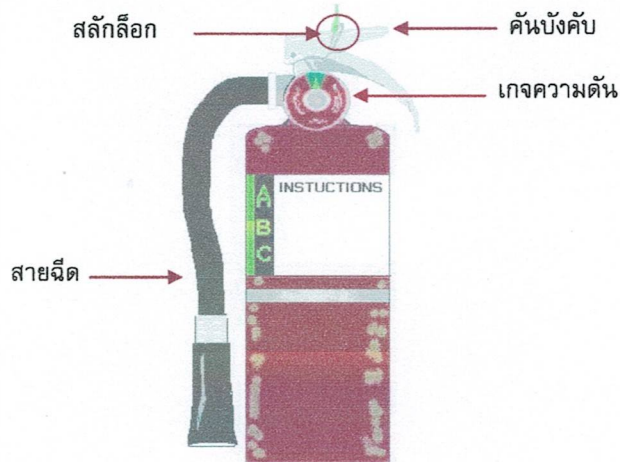

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที



๑๙-๖๕๐๖

-หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0026

ชั้น ๑ ชั้น ๑0

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ธ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. ๖๖	/		/		/		/			/	
3 ต.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. ๖๖	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. ๖๖	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง

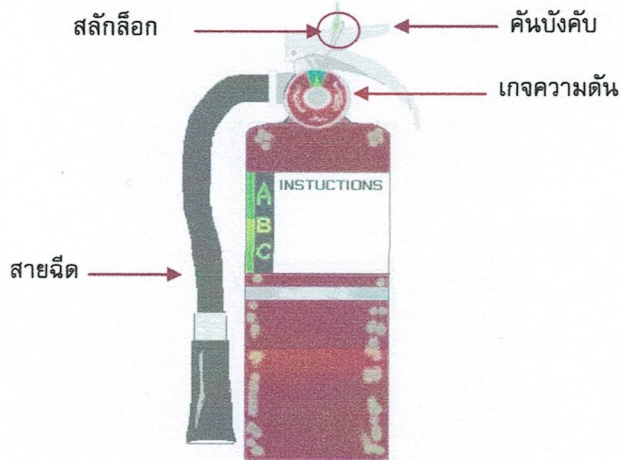

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


474-64-0027

อ.ต.ไม่เกว

(ชนิดของถังดับเพลิง)

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.พ. 66	/		/		/		/			/	
1 มี.ค. 66	/		/		/		/			/	
3 เม.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 มิ.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ก.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ส.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 ก.ย. 66	/		/		/		/			/	
3 ต.ค. 66	/		/		/		/			/	
1 พ.ย. 66	/		/		/		/			/	
1 ธ.ค. 66	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง

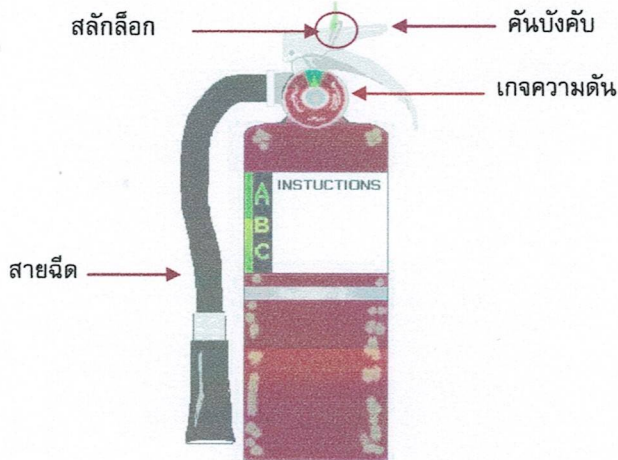

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

474-64-0024

2.6

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5 ธ.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 ธ.พ. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 มี.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
3 เม.ย. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 พ.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 ธ.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
3 ก.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 ส.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 ก.ย. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
3 ต.ค. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 พ.ย. 66	✓		✓		✓		✓			✓	
1 ธ. 66	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังดับเพลิง

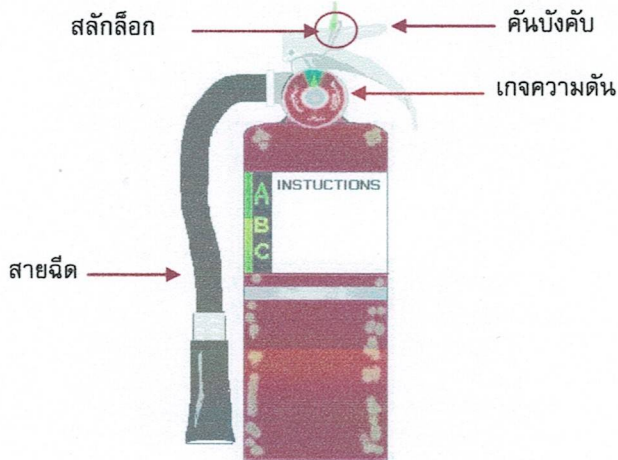

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที